

恒温恒湿ブース




- ▶ **クリーン空間** (クラス100、1,000、10,000)
- ▶ **調温湿空間** (15~25°C±1~2°C)
(50~60%±5%)
- ▶ **特殊環境** (防音、低・高湿、除電環境、その他)


清浄度測定結果

清浄度 (単位: 粒子個数/ft³)

測定箇所	清浄度
⑦	23,950
⑧	25,610
⑨	24,380
⑩	38,760
⑪	89,800

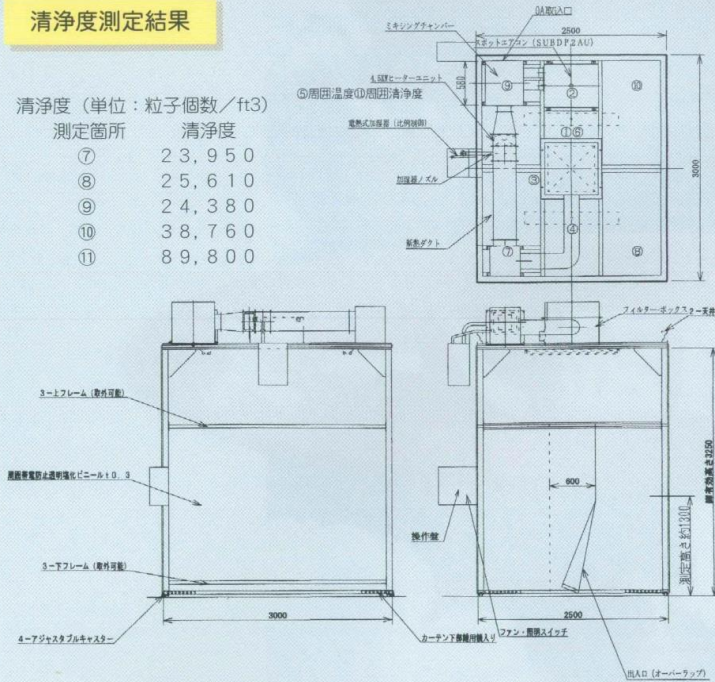

温度湿度測定結果

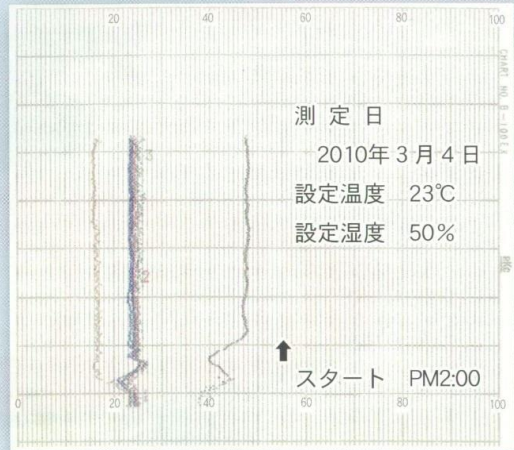

吹出し部位置での温湿度範囲

温度調節範囲20~25℃ (温度精度±1.5℃)

湿度調節範囲50~60% (湿度精度±10%)

* 周囲温湿度条件 (温度18~28℃)

(湿度50%±15%)

● 温湿度制御機能付きブース仕様

外形寸法 (製作可能寸法)	W (2~6 m)、D (2~6 m)、H (2~3.5m)
クリーン度 (清浄度クラス)	クラス1000、10000、100000、以下
ブース内温度 (吹出し部)	20~25℃
温度精度 (吹出し部)	設定値±1~2℃
ブース内湿度 (吹出し部)	40~60%
湿度精度 (吹出し部)	設定値±5~10%
本体・周囲	フレーム構造 (天井部鋼管、鋼板構造)・帯電防止カーテン
脚部	鋼管製 (焼付塗装)・アジャスタブルキャスター付
送風機	シロッコファン
空調器	汎用スポットエアコン
加湿器	電極式、電熱式、気化式、etc
制御盤	送風機、空調器連動SW、温湿度コントローラ付 空調器異常、ファン過電流警報、着圧計付
照明	付帯
その他	除湿機能、除電装置、etc

* 周囲パネル式も製作可能です。



株式会社 シー・ケー・テクノ

〒381-2225

長野県長野市篠ノ井岡田433-1

TEL 026-292-9811

FAX 026-293-9988